
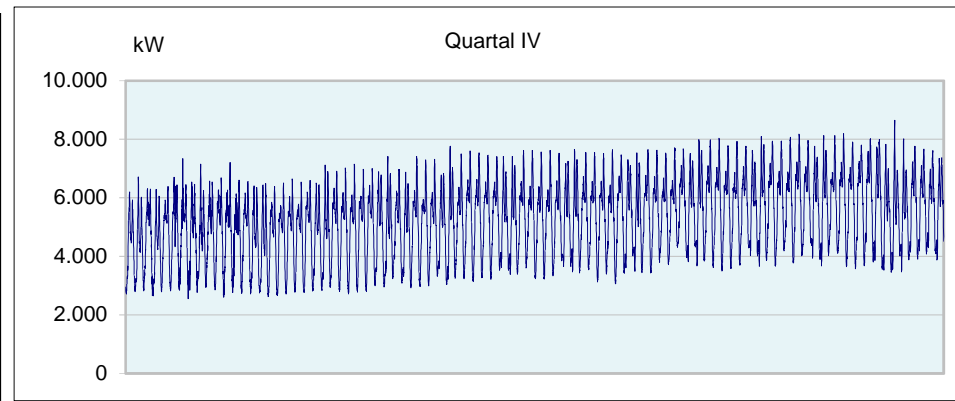
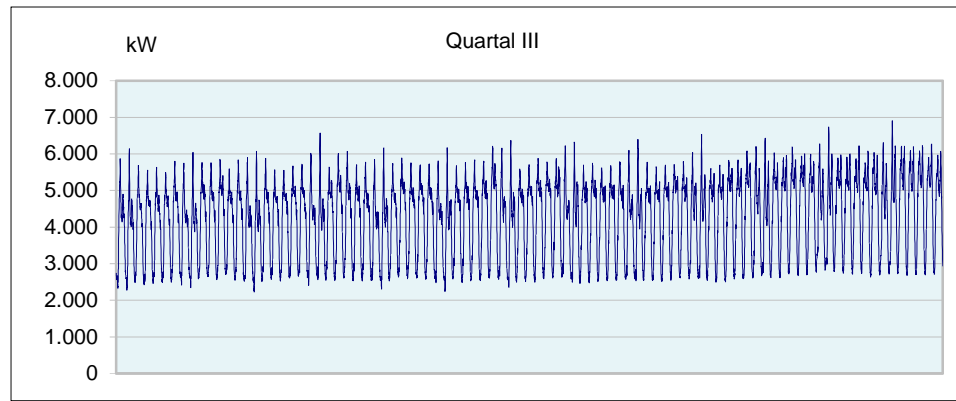
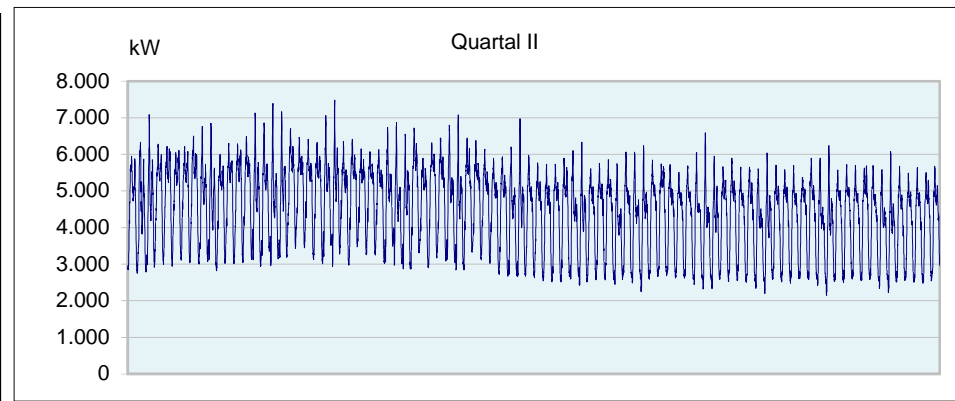


Netzgebiet

Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

§ 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV

GJ 2017

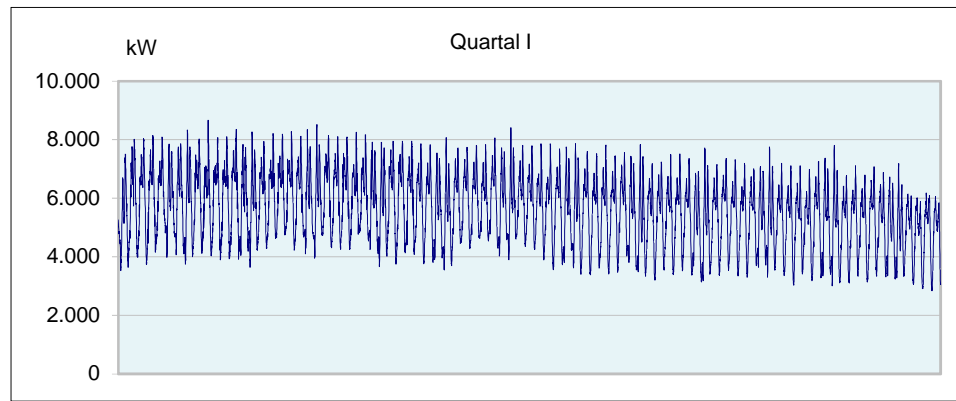

Jahresarbeit	42.942.247 kWh
Höchstleistung	8.668 kW
Datum/Zeit P _{max}	10.01.2017 17:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.